Naveka
Наборы Вентиляционные Канальные

ТС № RU Д-RU.АГ49.В.00000
ТУ 4862-001-85523656-2015
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8415830009
ТР ТС 010/2011
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011

EAC

ПАСПОРТ

Датчик температуры канальный
RT Sensor (PT1000)



г. Санкт-Петербург Сайт: www.progress-nw.ru E-mail: info@progress-nw.ru
Тел. **8 (812) 309-74-06**


1. Назначение

Датчик температуры канальный RT Sensor (Pt1000) используются в вентиляционных установках и установках кондиционирования воздуха как чувствительный элемент, сигнал по которому блок автоматики отслеживает температуру перемещаемого воздуха.

2. Устройство

Датчик воспринимает температуру воздуха через чувствительный элемент, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Сигнал подается на соответствующий контроллер для дальнейшей обработки.

3. Рабочая характеристика

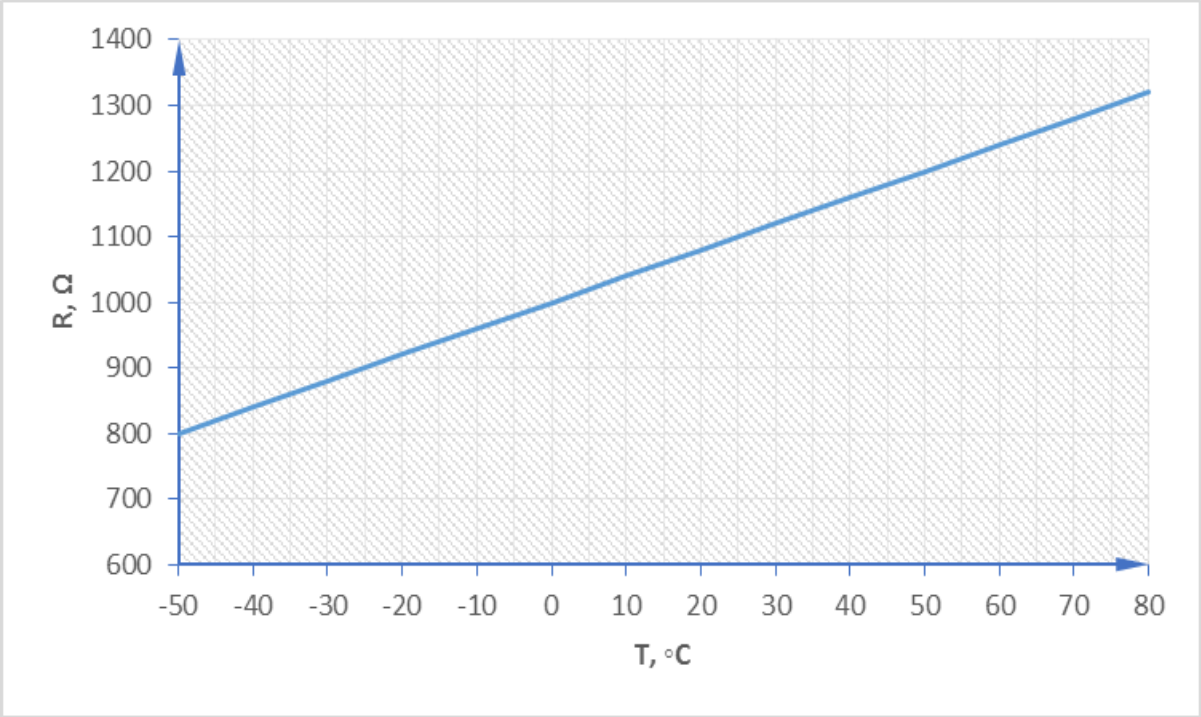

4. Механическая конструкция

Датчик температуры в воздуховоде состоит из следующих компонентов:

- Металлический корпус-трубка;
- Фланец для крепления;
- Пробник с чувствительным элементом, который фиксирует среднее значение температуры;
- Тип чувствительного элемента: Pt1000.

5. Рекомендации по монтажу

Монтаж датчиков может производиться после установки всех секций вентиляционного канала. Датчик крепится к воздуховоду посредством винтов-саморезов предназначенных для крепления к листовому материалу.

Для управления температурой приточного воздуха: По ходу потока воздух после вентилятора, если он установлен за последним кондиционером. Иначе, на минимальном расстоянии в 0,5 м за последним кондиционером.

6. Технические характеристики

Функциональные данные:
Рабочий диапазон −50...+105°C
Электрические соединения: 2 x 1,5 мм2
Материал корпуса: Метал

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик оборудования вышеуказанным значениям. На данное устройство гарантийный срок составляет 2 года со дня отгрузки. Гарантийный срок может быть расширен до 5 лет при проведении периодического технического обслуживания специалистами завода-изготовителя или аккредитованной производителем организацией.
Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании вентиляционного оборудования.
Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы, вышедшие из строя в результате несоблюдения условий: транспортировки, монтажа, наладки, модификации и эксплуатации оборудования, а также если оборудование подключается не к штатной системе управления или в случае вмешательства в конструкцию без согласования с заводом изготовителем.
В случае обнаружения неисправности устройства, следует составить описание неисправности в форме рекламации https://progress-nw.ru/garantiya-i-servis и отправить вместе с копией данного паспорта и отчетом о запуске в сервис-центр. Услуги по транспортировке неисправных узлов до сервис-центра оплачиваются заказчиком.
При рассмотрении рекламации и проведении диагностики неисправности сервис-центр вправе запросить дополнительную информацию о характере неисправности (фотографии элементов, а также документацию, подтверждающую окончание монтажа, проведение пуско-наладочных работ и эксплуатации на надлежащем уровне). Отказ от выдачи такого рода документации может свидетельствовать о нарушениях в ходе данных этапов.
В случае невозможности принятия решения о причинах неисправности по предоставленным данным в течение пяти рабочих дней, Покупатель за свой счёт, организовывает демонтаж и доставку устройства в сервисный центр для дальнейшего обследования.
Срок выдачи технического заключения составляет 10 (десять) рабочих дней после составления акта о поступлении в ремонт. Срок выдачи заключения может быть продлен при необходимости проведения дополнительного обследования.

8. Сведения о продаже

Подпись: _____

М.П.

Наборы Вентиляционные Канальные

г. Санкт-Петербург
тел. (812) 309-74-06
E-mail: info@progress-nw.ru