
ПАСПОРТ
Пульт ДУ кнопочный для частотного преобразователя (ПУСК/СТОП, термоконтакт)

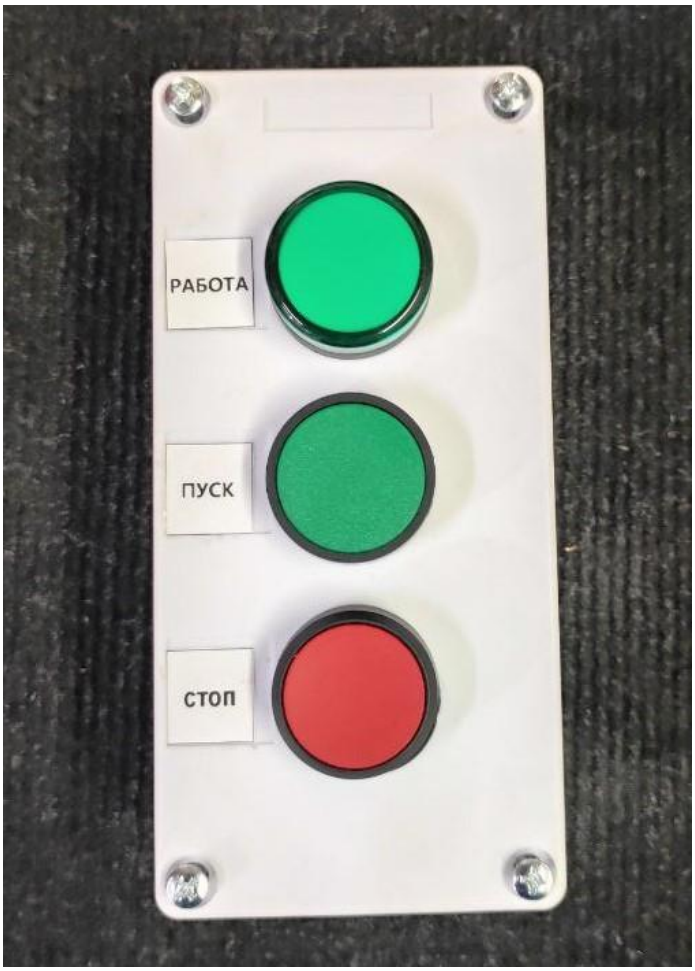

Управляющие функции

Данный Пульт ДУ предназначен для контроля состояния термореле защиты вентилятора и для отключения вентилятора в случай перегрева.

Провода для контроля температуры вентилятора (встроенное термореле) подключаются к клеммам 4 и 6. Встроенное термореле вентилятора в случае, когда вентилятор работает с допустимой температурой находится в состоянии «нормально замкнутое». Если температура работы вентилятора превысит допустимое значение, то встроенное термореле размыкается и Пульт ДУ, размыкает контакт, связанный с клеммой останова Частотного Преобразователя.

Защитные функции

- Защита вентилятор от перегрева (встроенное термореле);
- аварийная остановка преобразователя частоты при перегреве вентилятора.

Технические данные

• цвет: белый;
• габаритные размеры (В×Ш×Г, мм): 150×70×70;
• корпус изготовлен из пластика;
• диапазон температур эксплуатации: -10...+55 ˚С;
• влажность окружающей среды: 45-90% без выпадения конденсата;
•степень защиты корпуса – IP40

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик оборудования вышеуказанным значениям. На данное устройство гарантийный срок составляет 2 года со дня отгрузки. Гарантийный срок может быть расширен до 5 лет при проведении периодического технического обслуживания специалистами завода-изготовителя или аккредитованной производителем организацией.
Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании вентиляционного оборудования.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы, вышедшие из строя в результате несоблюдения условий: транспортировки, монтажа, наладки, модификации и эксплуатации оборудования, а также если оборудование подключается не к штатной системе управления или в случае вмешательства в конструкцию без согласования с заводом изготовителем.
В случае обнаружения неисправности устройства, следует составить описание неисправности в форме рекламации https://progress-nw.ru/garantiya-i-servis и отправить вместе с копией данного паспорта и отчетом о запуске в сервис-центр. Услуги по транспортировке неисправных узлов до сервис-центра оплачиваются заказчиком.

При рассмотрении рекламации и проведении диагностики неисправности сервис-центр вправе запросить дополнительную информацию о характере неисправности (фотографии элементов, а также документацию, подтверждающую окончание монтажа, проведение пуско-наладочных работ и эксплуатации на надлежащем уровне). Отказ от выдачи такого рода документации может свидетельствовать о нарушениях в ходе данных этапов.
В случае невозможности принятия решения о причинах неисправности по предоставленным данным в течение пяти рабочих дней, Покупатель за свой счёт, организовывает демонтаж и доставку устройства в сервисный центр для дальнейшего обследования.
Срок выдачи технического заключения составляет 10 (десять) рабочих дней после составления акта о поступлении в ремонт. Срок выдачи заключения может быть продлен при необходимости проведения дополнительного обследования.

ОТК

Изделие **Пульт ДУ кнопочный для частотного преобразователя (ПУСК/СТОП, термоконтакт)** соответствует действующим техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер _____

Подпись ОТК _____

М.П.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Naveka
Наборы Вентиляционные Канальные

г. Санкт-Петербург
тел. (812) 309-74-06
E-mail: info@progress-nw.ru