ЕАЭС № RU Д-RU.ГА05.В.12453/20
ТУ 4862-001-85523656-2015
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8415830000
ТР ТС 010/2011
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011

ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Руководство по монтажу и эксплуатации

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ
NAVEKA Node5 VEC(…)

Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками.

Установки выпускаются с различной системой управления. Описание работы автоматики приведено в отдельном документе.

Назначение и область применения

Установка вентиляционная Node5 предназначена для общеобменной вентиляции помещений. Компактность установки позволяет располагать её под потолком или у стены, экономя при этом пространство.

В состав установки входит:

- фильтры для очистки воздуха;
- вентиляторы с электронно-коммутируемыми высокоэффективными двигателями;
- мембранный рекуператор для утилизации теплоты вытяжного воздуха;
- нагреватель для подогрева приточного воздуха. В случае выбора электронагревателя в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. Так же может быть выбрана установка с водным нагревателем;
- интегрированная система автоматики с дистанционным пультом управления;

Дополнительные элементы, поставляемые отдельно:

- воздушные заслонки;
- шумоглушители;
- охладитель;
- порошковая покраска;
- РПД на фильтр (подключается самостоятельно);
- РПД на рекуператор (подключается самостоятельно);
- Вставка летняя рекуператора

Корпус установки выполнен из оцинкованной стали, заполненной теплошумоизоляцией толщиной на основе негорючей минеральной ваты. Изоляция Node5 Compact типоразмеров 125 и 160 имеет толщину 25 мм. У остальных установок - 50 мм. По запросу корпус снаружи может быть покрыт порошковой краской.

Исполнение VEC имеет вентиляторы с электронно-коммутируемыми высокоэффективными двигателями, которые могут управляться в широком диапазоне при сохранении КПД на высоком уровне.

Фильтр, предусмотренный в установке, стандартно имеет класс фильтрации G4, но может быть заменены на другой класс.

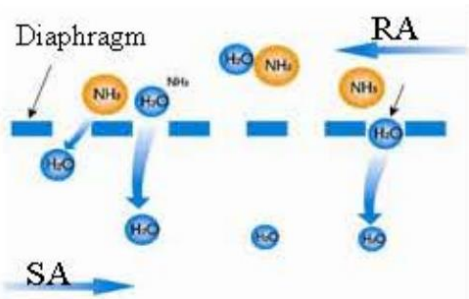

Пластинчатый рекуператор имеет ламели из специального мембранного материала для обеспечения эффективной передачи теплоты и влаги.

В случае выбора электронагревателя, в установке применяется саморегулируемый ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха.

Нижняя крышка съемная у модели Compact, что позволяет проводить обслуживание снизу, когда установка подвешена под потолком.

У модели Vertical сторона обслуживания – сбоку.

В комплекте имеется дистанционный пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем.

Если температура в помещении выше уличной и, при этом, не требуется нагрев приточного воздуха, то на данный период рекомендуется менять рекуператор на летнюю вставку, которая не осуществляет передачу теплоты между вытяжным и приточным воздухом.

Условное обозначение:

Node5-160(25m)/RP-M,VEC(B190),E1.5 Compact

- **Compact** – конструктивное исполнение установки
- **RP-M,…,E1.5**– перечень основных элементов
  RP-M- пластинчатый мембранный рекуператор
  VEC(B190)- тип мотор-колеса (индекс)
  E1.5 -электрический нагреватель 1,5кВт
  W – водяной нагреватель
- **(25m)** – толщина изоляции и тип корпуса
- **160** – типоразмер установки
- **Node5** – модель установки

Конструктивное исполнение:

Compact - воздуховоды в одной горизонтальной плоскости (подвесное исполнение)

Vertical - постаментное исполнение - патрубки расположены сверху

Classic - постаментное (двухэтажное) исполнение - патрубки расположены с торцов, воздуховоды друг над другом.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Условия размещения:

Влажность помещения должна быть ниже значения, которое вызывает появление конденсата. В противном случае требуется нанести дополнительную изоляцию. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения.

При размещении на улице следует организовывать навес для защиты от осадков. Воздуховоды и трубопроводы следует тщательно утеплить. При наличии водяного нагревателя наружное размещение установок в условиях с температурой ниже +5℃ градусов не рекомендуется.

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Тип корпуса:

25m - бескаркасная конструкция с изоляцией 25 мм: Установка может располагаться вне помещения при температуре не ниже -20℃. Класс защиты – IP50.

25c - каркасно-панельная конструкцию с изоляцией 25 мм: Установка должна располагаться в помещении с температурой не ниже + 5℃. Класс защиты – IP40.

50m - бескаркасная конструкция с изоляцией 50 мм: Установка может располагаться вне помещения при температуре не ниже -30℃. Класс защиты – IP50.

50c - каркасно-панельная конструкцию с изоляцией 50 мм: Установка может располагаться вне помещения при температуре не ниже -30℃. Класс защиты – IP50.

Комплектация системы автоматики

Установки могут комплектоваться различной системой управления. Ниже приведены ссылки на документацию двух вариантов автоматики.

Модель пульта	с пультом **TS4**	с пультом **Z031**
Внешний вид пульта		
Электро-схема, описание функционала	Автоматика_Node5_TS4_и_M245_ПАС-ПОРТ.pdf	Автоматика_Node5_Z031_и_M100_ПАС-ПОРТ.pdf
Инструкция на пульт	Пульт_TS4_и_M245(zentec)_ИНСТРУК-ЦИЯ.pdf	Пульт_Z031_ИНСТРУКЦИЯ.pdf

Технические характеристики

Типоразмер	Расход воздуха, м3/ч	Площадь помещения, м²	Питание, В	Кол-во скоростей	Мощность вентиляторов, кВт	Ток вентиляторов, А	Мощность калорифера, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Шум Lp, дБ(А)
125/RP-M,VEC(Bs190),E0.8	200	*80*	1~220	7	0,17	1,3	0,8	4,0	38,2
160/RP-M,VEC(B190),E1.5	300	*120*	1~220	7	0,34	2,6	1,5	7,6	38,8
200/RP-M,VEC(B190),E2.3	500	*200*	1~220	7	0,34	2,6	2,3	11,6	39,8
200/RP-M,VEC(B190),W2	500	*200*	1~220	7	0,34	2,6		-	39,8
250/RP-M,VEC(B250),E3.4	700	*280*	3~380	7	0,46	3,3	3,4	5,8	43,0
250/RP-M,VEC(B250),W2	700	*280*	1~220	7	0,46	3,3		-	43,0
315/RP-M,VEC(B250),E4.5	800	*320*	3~380	7	0,46	3,3	4,5	7,7	43,0
315/RP-M,VEC(B280),E4.5	1000	*400*	3~380	7	1,18	8,6	4,5	7,7	42,5
315/RP-M,VEC(B250),W2	1000	*400*	1~220	7	0,46	3,3		-	43,0
315/RP-M,VEC(B280),W2	1000	*400*	1~220	7	1,18	8,6		-	42,5

Для воздуха средней и высокой влажности требуется установить преднагрев. Например: на входе -15℃ ; на вытяжке: +25℃ 25%.

Площадь помещения рассчитана из условия обеспечения однократного воздухообмена при высоте потолков 2,5 метра.

Номинальный режим рекуператора: на входе -24℃ ; на вытяжке: +25℃ 10%.

Номинальная мощность электронагревателя рассчитана из условий нагрева номинального расхода воздуха до 16℃ (с учетом работы рекуператора).

Если, при низких температурах наружного воздуха, мощности нагревателя недостаточно чтобы достичь желаемую температуру приточного воздуха, то происходит автоматическое снижение производительности вентилятора.

Lp, дБ(А) - Уровень звукового давления в окружение на расстоянии 3 метров.

Количество рекуперативных вставок в установках:

Типоразмер	Количество рекуператоров
Node5- 125	1
Node5- 160	1
Node5- 200	2
Node5- 250	2
Node5- 315	3

Аэродинамические характеристики

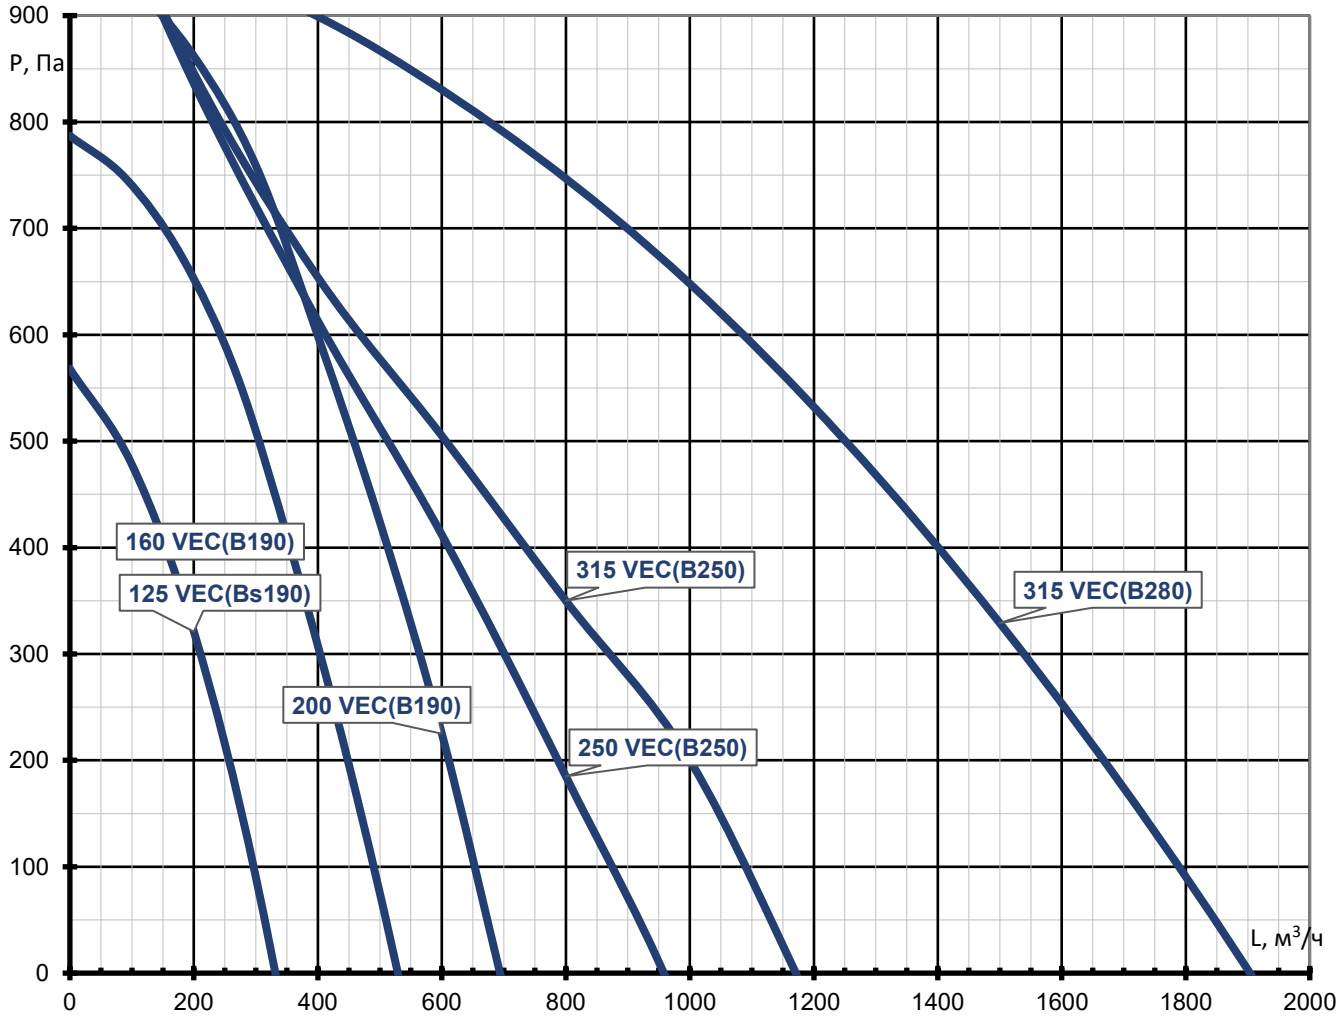

Технические параметры могут варьироваться в пределах ±10%

Габаритные размеры подвесного исполнения Compact (125-160)

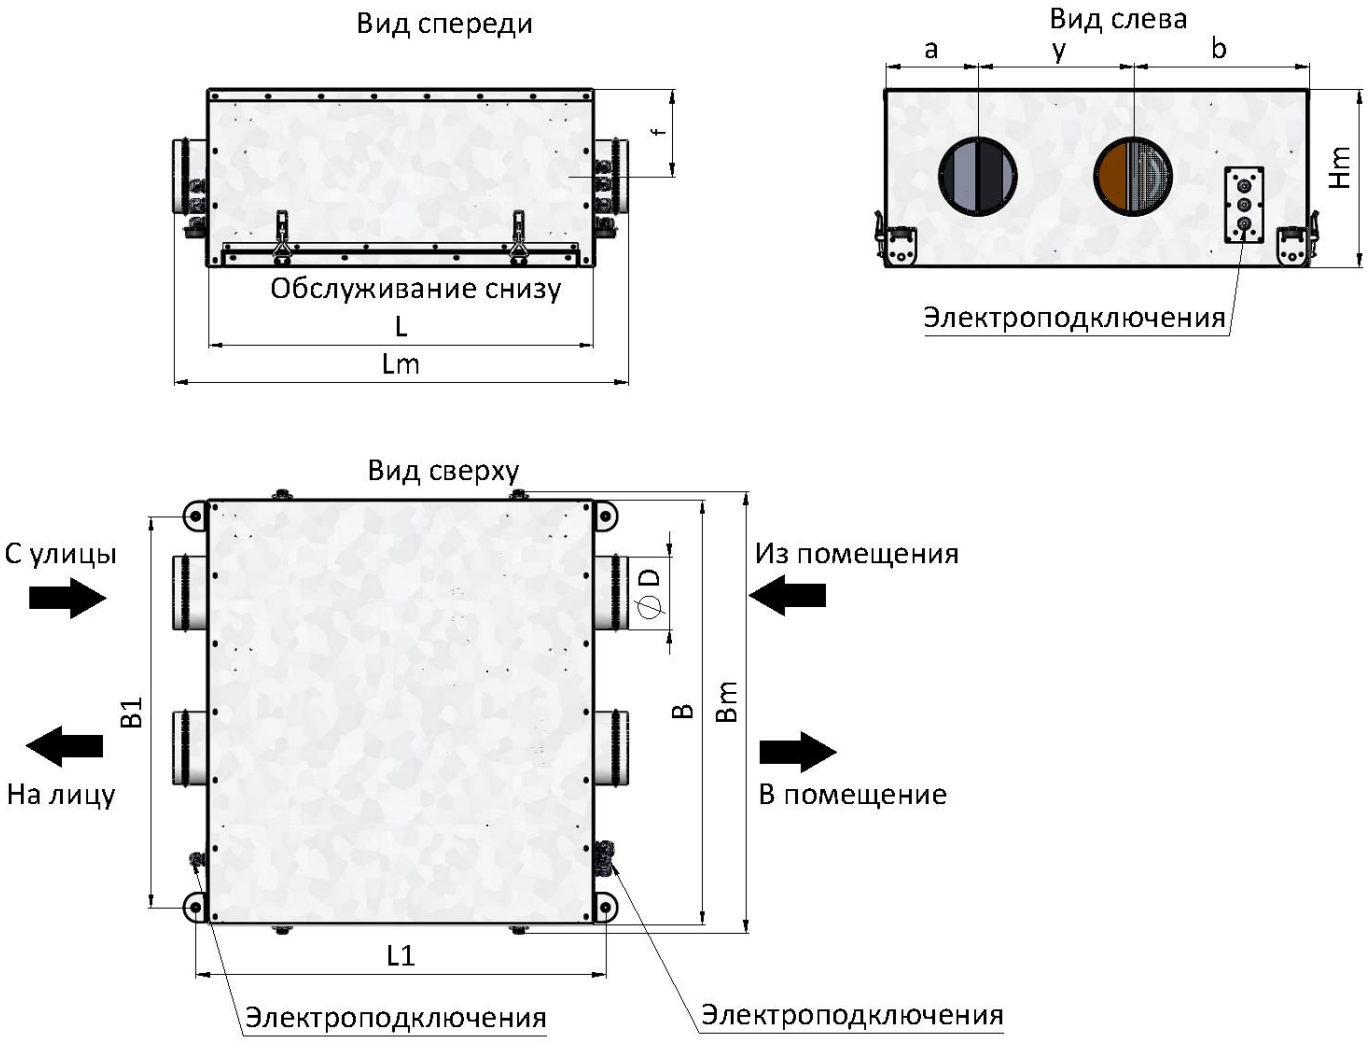

Типораз-мер	L, мм	B, мм	L1, мм	B1, мм	a, мм	y, мм	b, мм	f, мм	D, мм	**Lm, мм**	**Bm, мм**	**Hm, мм**	**Вес, кг**
125(25m)	661	726	701	669	160	265	301	153	⌀125	**781**	**756**	**305**	**48**
160(25m)	661	726	701	669	160	265	301	153	⌀160	**781**	**756**	**305**	**50**

Габаритные размеры подвесного исполнения Compact (200-315)

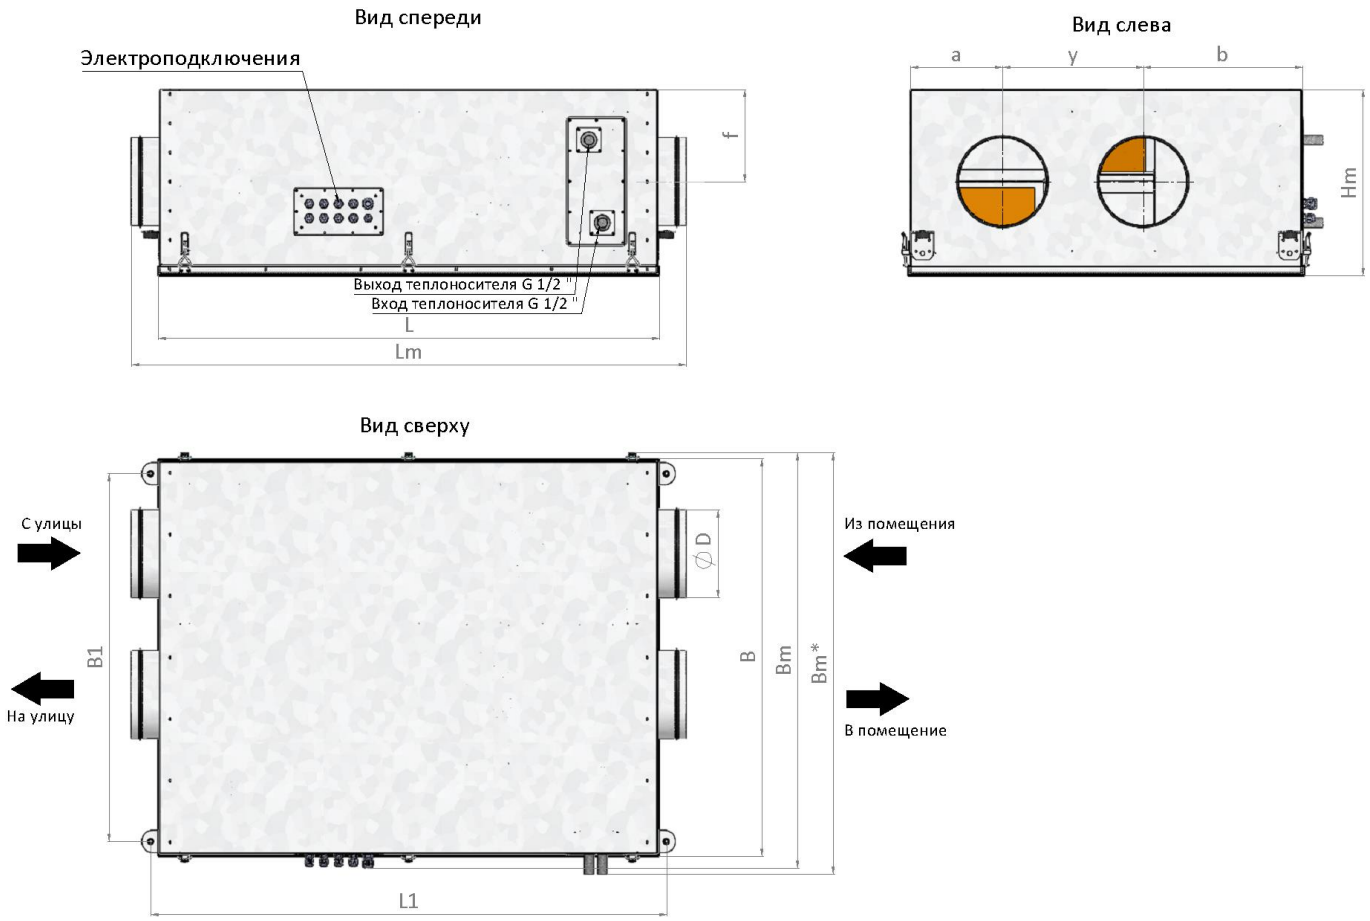

Размер Bm соответствует установке с водяным нагревателем.*

Типораз-мер	L, мм	B, мм	L1, мм	B1, мм	a, мм	y, мм	b, мм	f, мм	D, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
200(50m),E	925	890	960	826	207	316	358	209	⌀200	**1050**	**930**	**418**	**69**
200(50m),W	1100	890	1140	826	207	316	358	209	⌀200	**1240**	**1030**	**418**	**79**
250(50m),E	1100	890	1140	826	207	316	358	209	⌀250	**1240**	**930**	**418**	**71**
250(50m),W	1100	890	1140	826	207	316	358	209	⌀250	**1240**	**1030**	**418**	**81**
315(50m),E	1100	1050	1135	1014	250	400	400	221	⌀315	**1230**	**1090**	**442**	**85**
315(50m),W	1260	1050	1295	1014	250	400	400	221	⌀315	**1360**	**1190**	**458**	**89**

Габаритные размеры вертикального исполнения Vertical

Типоразмеры 125 и 160 Vertical стандартно изготавливаются с подвесами для крепления к стене.

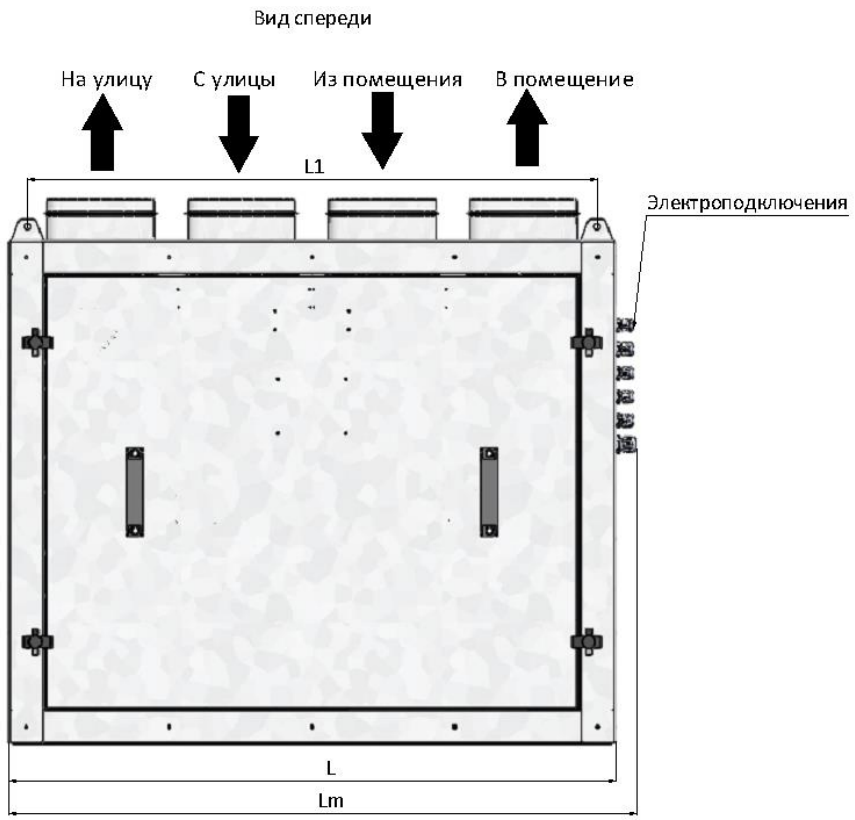

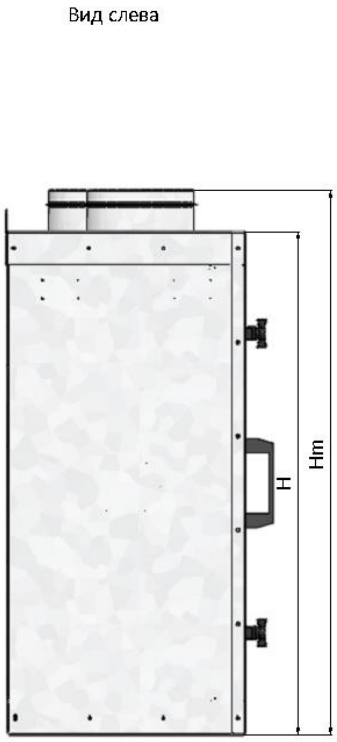

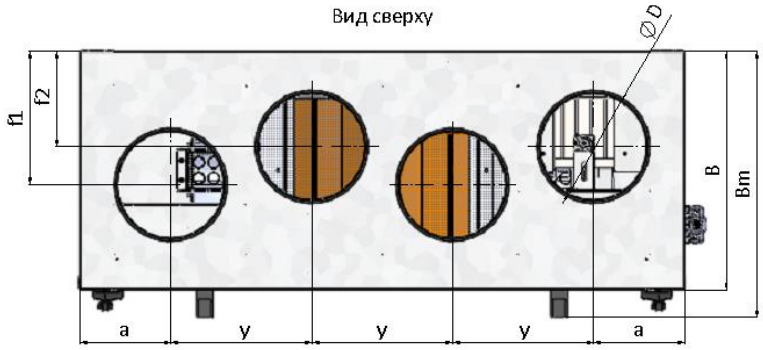

Типораз-мер	L, мм	B, мм	H, мм	L1, мм	a, мм	y, мм	f1, мм	f2, мм	D, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
125(50m)	727	350	740	672	134	152	216	135	Ø125	**757**	**392**	**800**	**49**
160(50m)	892	350	740	837	134	207	196	140	Ø160	**922**	**392**	**800**	**59**

Типоразмеры 200-315 Vertical стандартно изготавливаются на опорной раме высотой 100 мм.

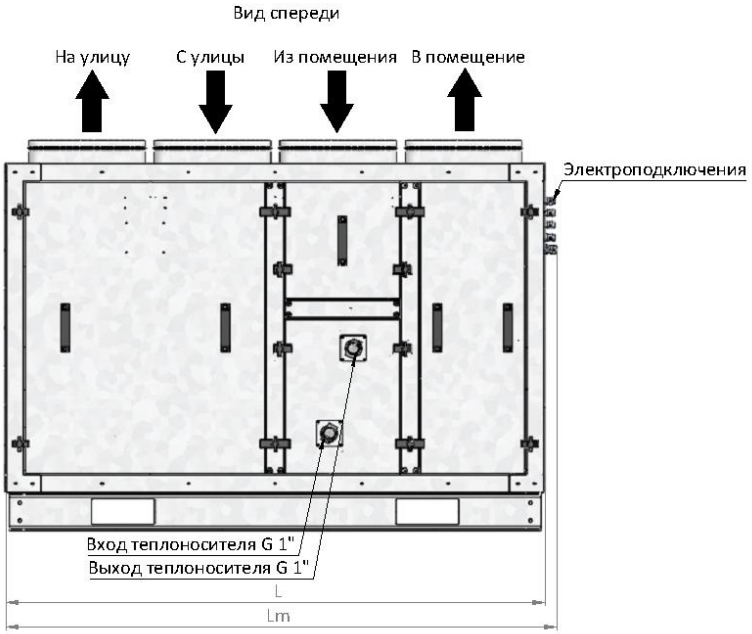

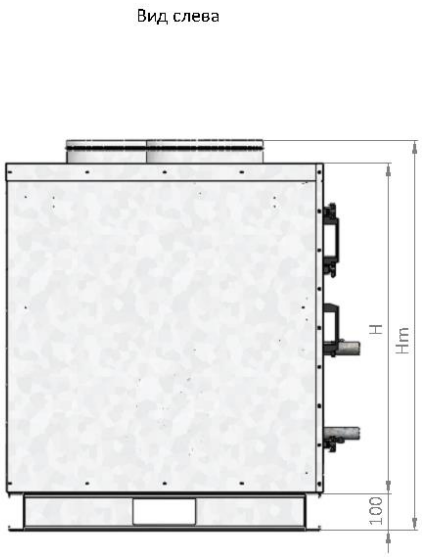

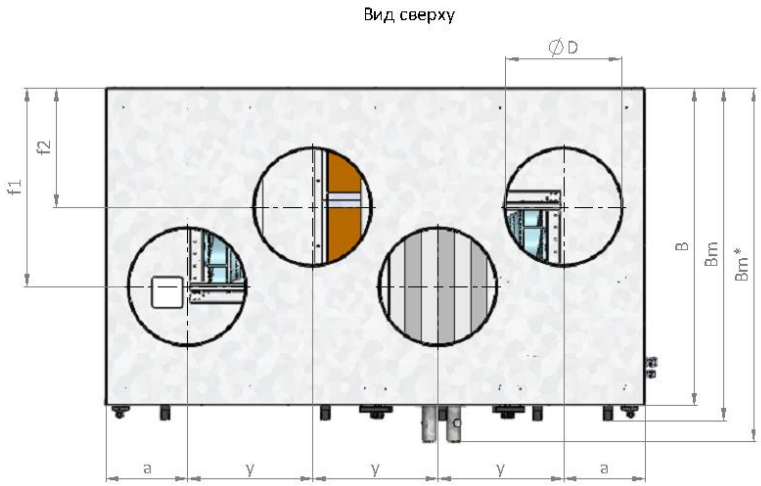

Типоразмер	B, мм	H, мм	L, мм	a, мм	y, мм	f1, мм	f2, мм	D, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Вес, кг
200(50m)	604	904	955	157	213	398	205	⌀200	**985**	**642**	**1064**	**104**
250(50m)	604	904	1245	191	285	205	397	⌀250	**1275**	**642**	**1064**	**125**
315(50m),E	856	890	1455	220	338	535	320	⌀315	**1485**	**894**	**1050**	**150**
315(50m),W	856	890	1455	220	338	535	320	⌀315	**1485**	**956**	**1050**	**155**

Стороны обслуживания, подключения и расположения патрубков

Node5 Compact

СТАНДАРТ: **ПРАВАЯ**	**Вид сверху** 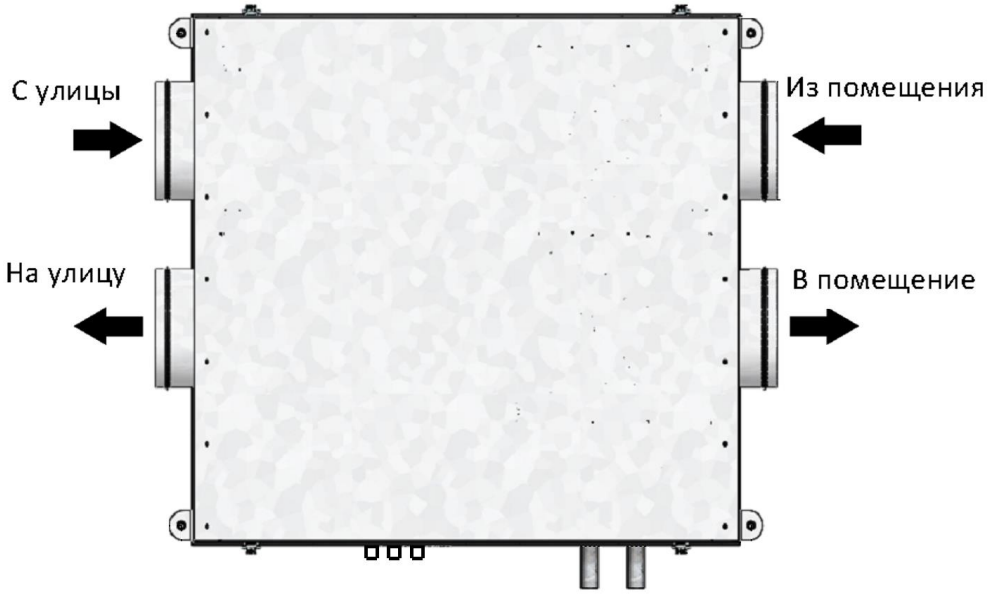 **Электроподключение и патрубки - СПРАВА** **Доступ к автоматике - СНИЗУ**
ПО ЗАПРОСУ: **ЛЕВАЯ**	**Вид сверху** **Электроподключение и патрубки - СЛЕВА** **Доступ к автоматике - СНИЗУ** 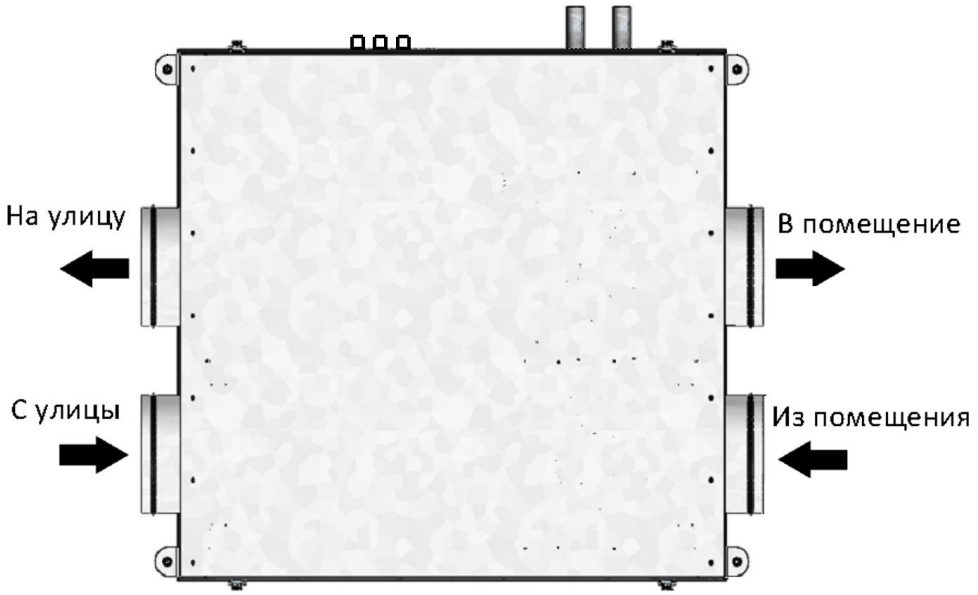

Node5 Vertical

СТАНДАРТ: **ПРАВАЯ**	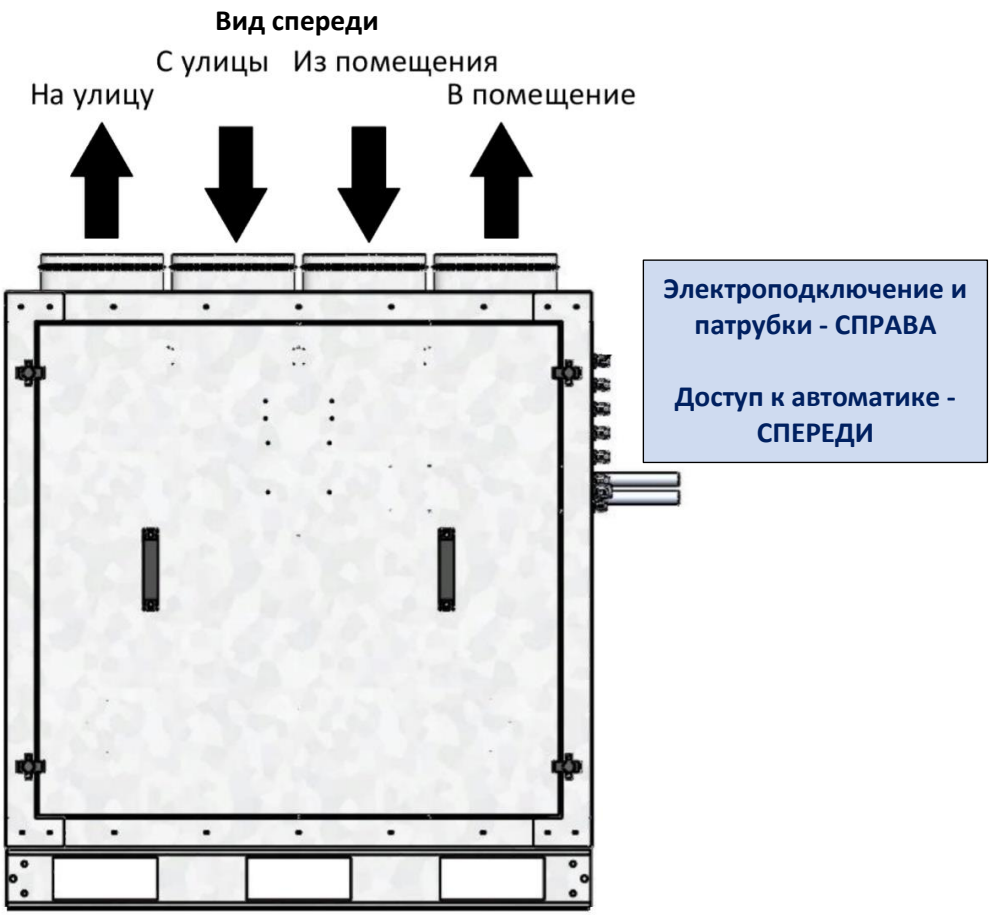
ПО ЗАПРОСУ: **ЛЕВАЯ**	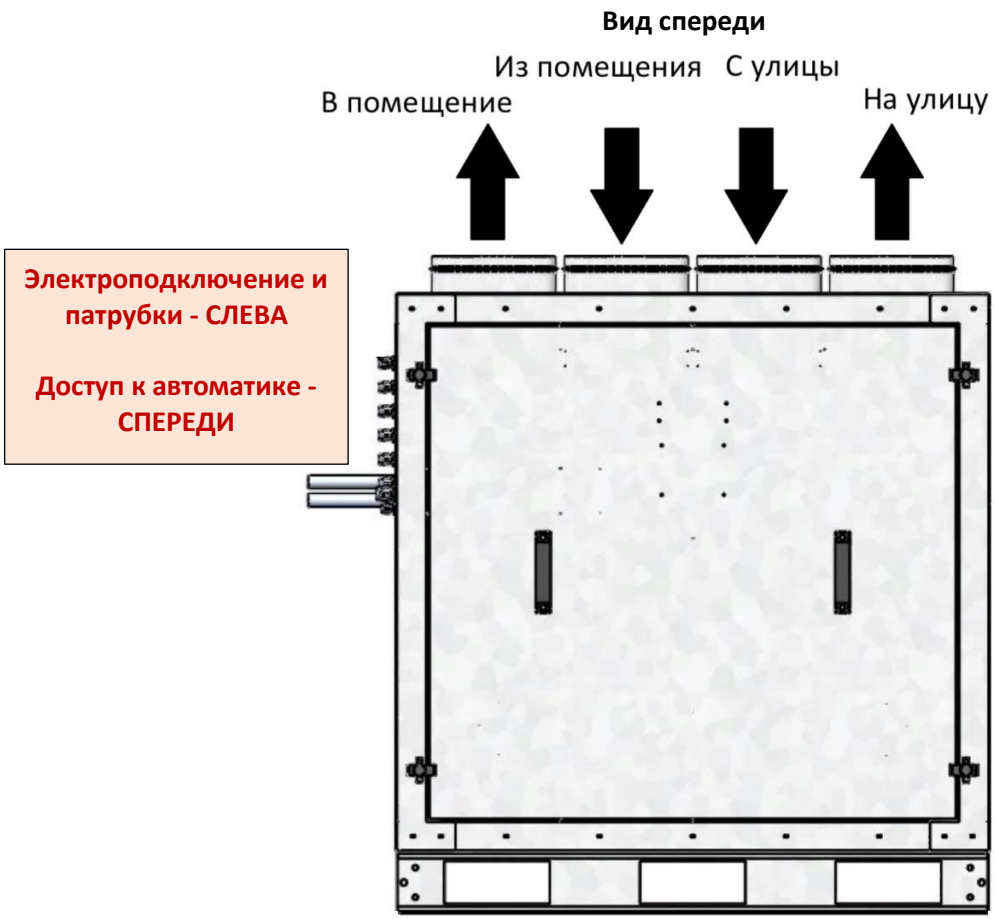

Требования безопасности

При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответствующие инструктажи.

Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки внимательно прочтите данный паспорт перед началом работ. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном паспорте информации, свяжитесь с сервис центром.

⚠ К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования КИПиА в части касающейся управления и защиты вентиляционных установок.

⚠ Внимание!
Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением.

Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы автоматизации, это ведет к нарушению гарантии.

⚠ Внимание!
Отключение питания установки в режиме нагрева запрещено.

Электроподключения

ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального значения.

Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема расключения!

В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, необходимо связаться с сервис центром!

Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе.

Монтаж. Подготовка к работе.

На месте установки устройства необходимо предусмотреть основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В случае подвесного исполнения система крепления к перекрытию должна быть рассчитана на вес устройства с запасом, предотвращающем вырыв анкера.

Для снижения передачи вибраций и шумов от устройства рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы, гибкие вставки и шумоглушители.

Обслуживание основных элементов установки (фильтр, вентилятор, нагреватель) осуществляется преимущественно снизу либо сверху. Поэтому с требуемой стороны необходимо предусмотреть возможность открытия сервисных дверей и выем фильтров. Сервисная дверь выполнена съемной и закреплена замками-защелками.

⚠ **Не допускается подключение к вытяжному каналу воздуховодов от зон с выделением вредных веществ или неприятных запахов (санузлы, вытяжные кухонные зонты…), так как**

в конструкции рекуператора могут происходить перетоки воздуха. Для обеспечения удобства замены рекуператора, швы не проклеиваются уплотнительной лентой. Для снижения перетоков воздуха, допускается осуществить дополнительную герметизацию швов.

Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание

Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необходимо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения более чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как следствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до расчетных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным документам.

Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования.

Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов.

ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, температура воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе).

Тип рекуператора, применений в данной установке предназначен для вентиляции помещений с низкой влажностью. Не рекомендуется использовать данную установку для вентиляции помещений с влажным воздухом.

Срок гарантии: 2 года.
Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием.

г. Санкт-Петербург
тел. (812) 309-74-06
E-mail: info@progress-nw.ru